


ZBIORNIK WODY KOTŁOWEJ

Firma Polimer Grzegorz Grzesik zrealizowała w 2019 roku zamówienie na zbiornik wody kotłowej.

Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie własnego projektu technologicznego, procesowego i mechanicznego odgazowywacza wody kotłowej na podstawie obliczeń mechaniki płynów i metody elementów skończonych.

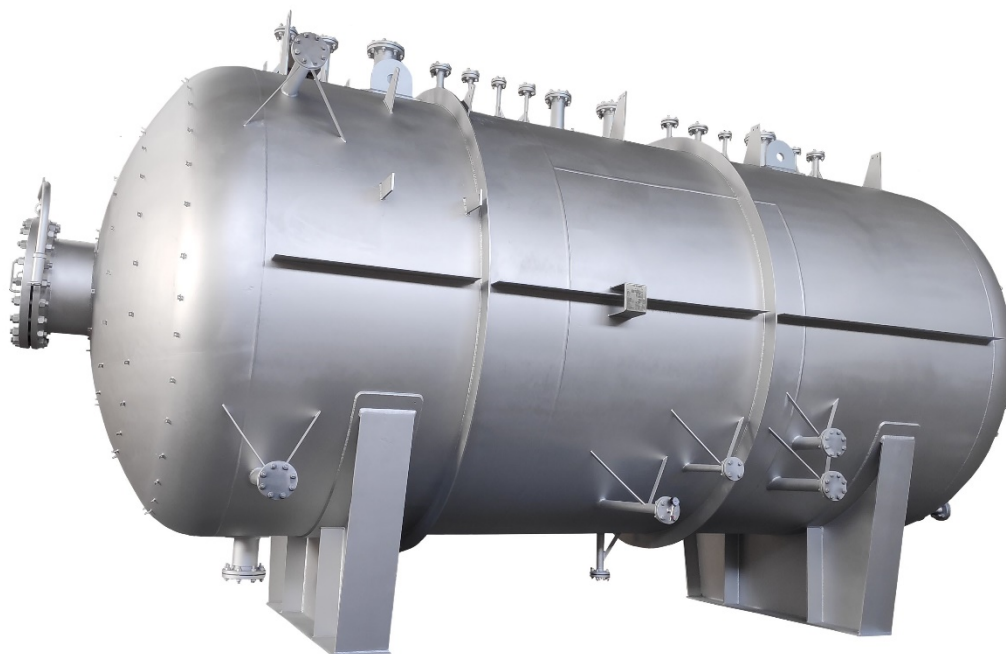

Średnica: 3 200 mm.

Długość: 7 800 mm.

Objętość: 53 940 l.

Ciężar pustego aparatu: 13 000 kg.

Materiały: kotłowe.

Przepisy projektowe: EN 13445.

Wytwarzanie i odbiór zgodne z EN 13445 i Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE.

Oznakowane znakiem CE.